



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ

по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

« 20 » августа 2021 год

г. Донецк
(населённый пункт)

На основании распоряжения № 549 от «30» 07 2021 г о проведении проверки объекта надзора: Муниципального общеобразовательного учреждения « Школа № 51 города Донецка» по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 209а.

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «10» августа 2021 г. по «20» августа 2021 г. инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк капитаном службы гражданской защиты Паращевинной Юлией Константиновной.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая/внеплановая/контрольная проверка
(необходимое подчеркнуть)

в присутствии директора Муниципального общеобразовательного учреждения « Школа № 51 города Донецка» Грибовой Наталии Даниловны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией при пожаре типа СО-3.	«Правила пожарной безопасности в Украине», утверждённые приказом МЧС Украины от 19.10.2004 г. № 126, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004г. под № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1. Государственные строительные нормы «Системы противопожарной защиты» ДБН В.2.5-56-2010 (далее – ДБН В.2.5-56:2010) п.5.1 Приложение Г, Таблица Г.1; Государственные

		строительные нормы «Здания и сооружения учебных учреждений» ДБН В.2.2-3-97(далее – ДБН В.2.2-3-97) п.4.34.
2.	Эвакуационный выход не обеспечен световым указателем с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с подключением к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения.	НАПБ А.01.001-2004, п. 4.3.9.
3.	Не оборудованы двери выходов из коридоров в лестничные клетки устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (левое крыло 1-го этажа).	НАПБА.01.001-2004, п.4.3.11, Государственные строительные нормы «Пожарная безопасность объектов строительства» ДБН В.1.1-7-2002 (далее – ДБН В.1.1-7-2002), п. 5.20
4.	Здание не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.	НАПБ А.01.001-2004 п.6.1.2; ДБН В.2.5-56-2010 Приложение В, Таблица В.1 п.7.3; ДБН В.2.2-3-97, п.4.29, п.д.
5.	Проём в противопожарной стене, разделяющий части помещений различного назначения не заполнен сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа (помещение книгохранилища от коридора).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.2.12, п.4.13, Таблица 1, Таблица 2; Приказ Министерства образования Украины и Министерства внутренних дел Украины N 348/70 от 30.09.98 «Об утверждении Правил пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы Приказ N 348/70 от 30.09.98 (далее- Приказ N 348/70 от 30.09.98) п. 7.6.6.
6.	Стеллажи в хранилище выполнены из горючего материала.	НАПБ А.01.001-2004 , п. 7.10.7.5. Приказ N 348/70 от 30.09.98, п.7.6.10.

Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР
Паращевина Ю.К.
(должность, Ф.И.О.)

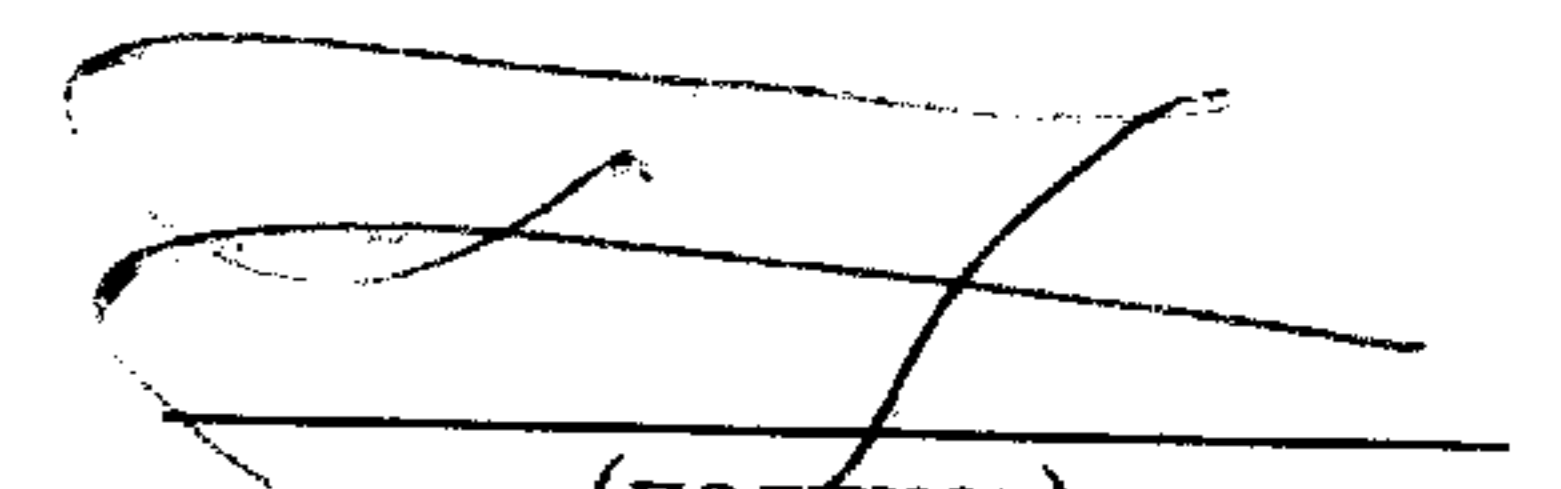

(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица или физического лица – предпринимателя:

Экземпляр акта проверки получил (а).

Директор МОУ «Школа № 51 города Донецка»
Грибова Н.Д.

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)
«20» 08 2021 г.


(подпись)

Отметка об отказе получения акта проверки:

_____ (Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

_____ (подписи свидетелей)

_____ (Ф.И.О., паспортные данные незаинтересованных лиц (понятых))

_____ (подписи незаинтересованных лиц (понятых))

Отметка об отправке акта почтой

_____ (дата отправки)

_____ (Ф.И.О. и должность лица, которое отправило акт)